


芦田川浄化センター 全体配置平面図

別図



下水再生水 給水場所

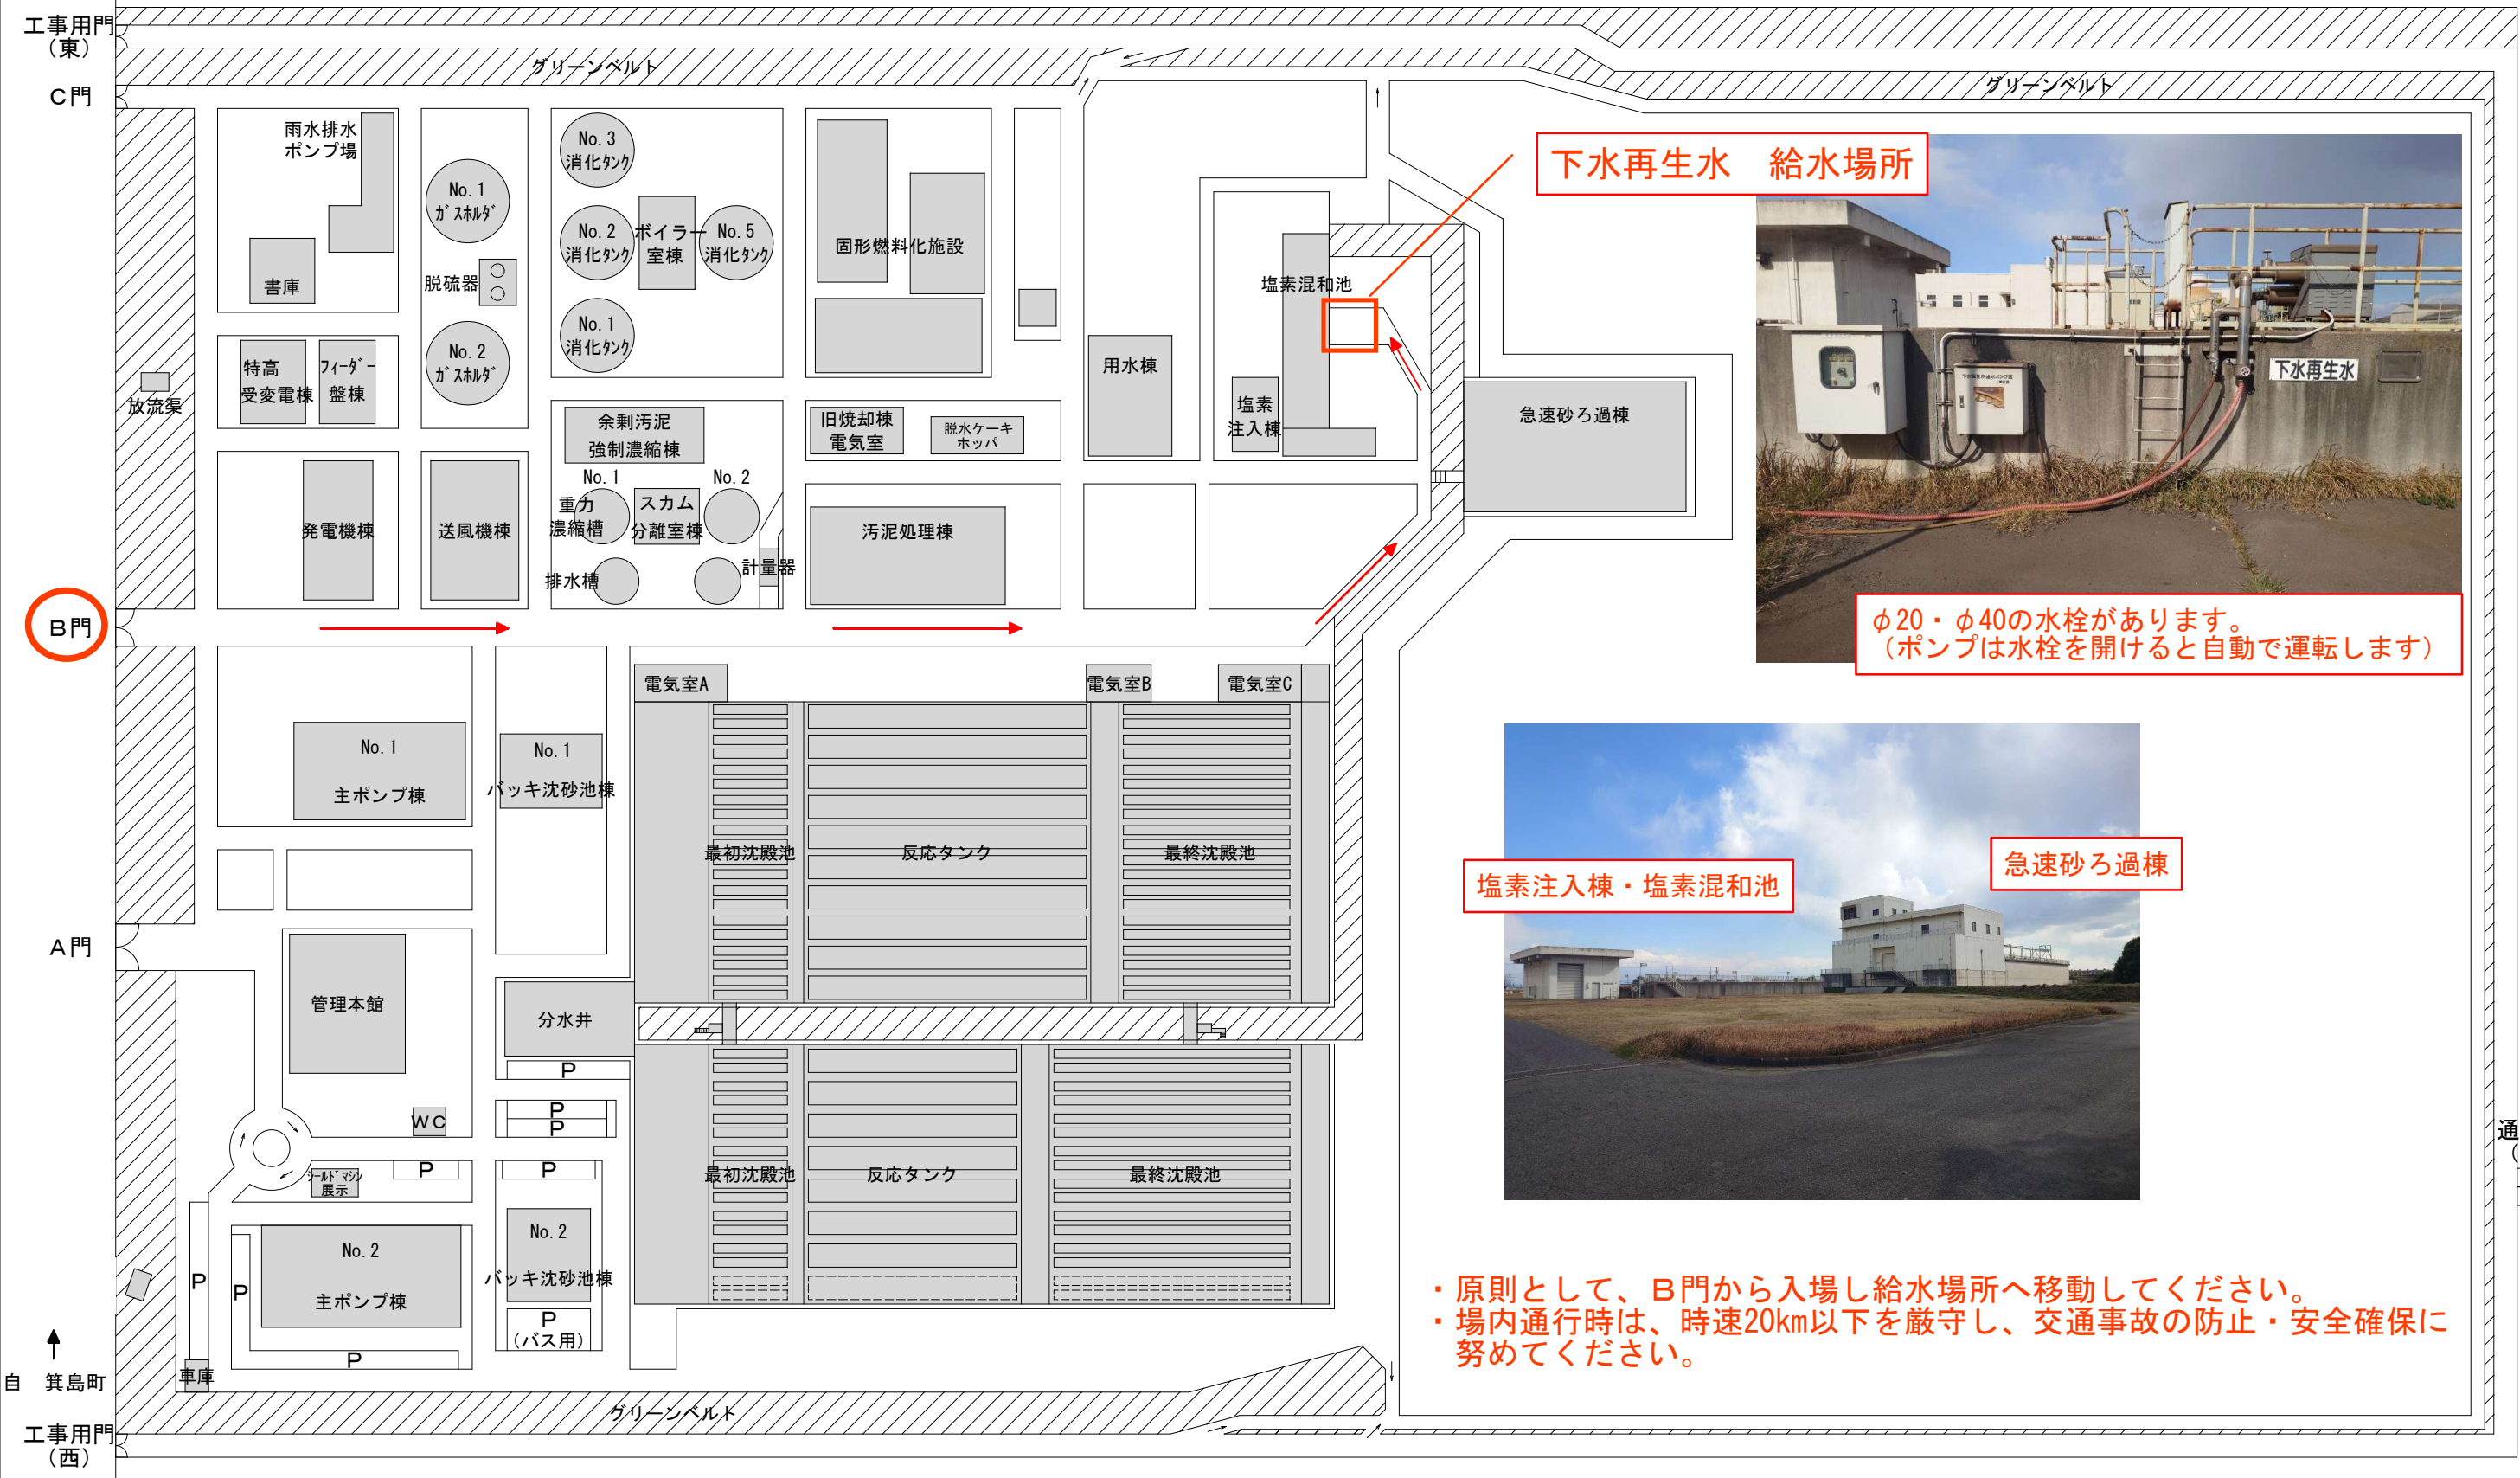

φ20・φ40の水栓があります。
(ポンプは水栓を開けると自動で運転します)

塩素注入棟・塩素混和池

急速砂ろ過棟



・原則として、B門から入場し給水場所へ移動してください。
・場内通行時は、時速20km以下を厳守し、交通事故の防止・安全確保に努めてください。