


別紙

下水再生水の利用上の注意事項（芦田川浄化センター）

- 1 取水場所 芦田川浄化センターの塩素混和池（別図 1 を参照して下さい）
- 2 用途 公園や街路の樹木（庭木）・芝生への散水、道路への散水及び下水管渠の洗浄用水等  
**（飲用や水遊びには利用できません）**
- 3 提供日時 平日（土曜日、日曜日、祝日、年末年始以外の日）  
9：00～16：30まで
- 4 利用料 無料
- 5 取水にあたっての注意事項
  - （1）場内に入る時、作業終了時及び取水途中の故障等が生じた時は、必ず電話（084-954-2733）連絡してください。（管理本館玄関内の内線電話からも連絡できます。）
  - （2）運搬経路は、工事関係車両出入口からとし、別図 1 に示した経路を通行して下さい。その他の経路は管理上支障となりますので通行しないで下さい。
  - （3）場内での通行速度は時速 20 km 以下を厳守するなど、通行及び取水時の事故の防止や安全確保に努めて下さい。万が一事故が生じても、当公社は一切の責任を負いません。
  - （4）場内の樹木、芝生を傷めないで下さい。また、建物内には立ち入らないで下さい。
  - （5）処理水の運搬に際して細心の注意を払い、運搬経路に飛散させないで下さい。
  - （6）下水再生水の使用は、処理水質をよくご理解いただき、その用途に沿った利用に努めて下さい。なお、その利用にあたっては、当公社は一切の責任を負いません。
  - （7）その日の取水量等（取水日時、利用者名、用途、取水量）を再生水利用者記入票に記入して下さい。（備え付けのボックス内にあります。）
- 6 取水方法  
現場での取水方法は下記の通りです。（別図 2 を参考にして下さい）  
なお、塩素混和池の上には上がらないで下さい。
  - （1）取水場所に自動車等を止め、タンク又はポリ容器に給水ホースを固定する。給水ホースの汚染を防ぐため、タンク及びポリ容器は汚染されていないものを使用して下さい。
  - （2）給水栓をゆっくり開きタンクに給水する。この時タンクからホースが外れないように注意して下さい。
  - （3）タンク又はポリ容器に必要量が貯まったら、給水栓をゆっくり全閉にする。
  - （4）水が止まったことを確認した後、給水ホースをタンクから取り外し元の位置に片付ける。
  - （5）タンクの蓋が全閉になっていることを確認後、別図 1 の経路で工事関係車両出入口から退出して下さい。

別図 1

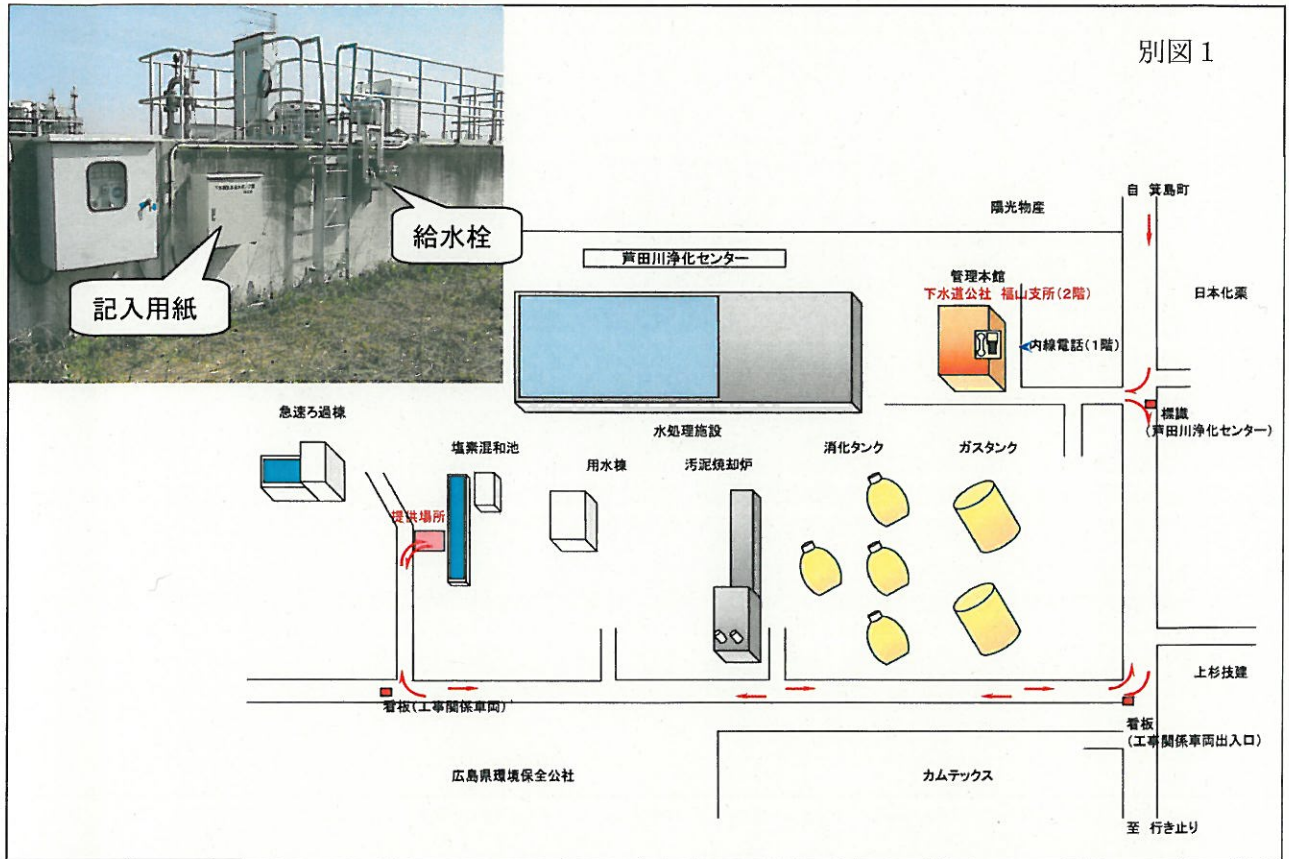

別図 2

